


Número de la auditoría: 219-0002-2015

Nombre de la auditoría: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ETAPA 1 DE 2".

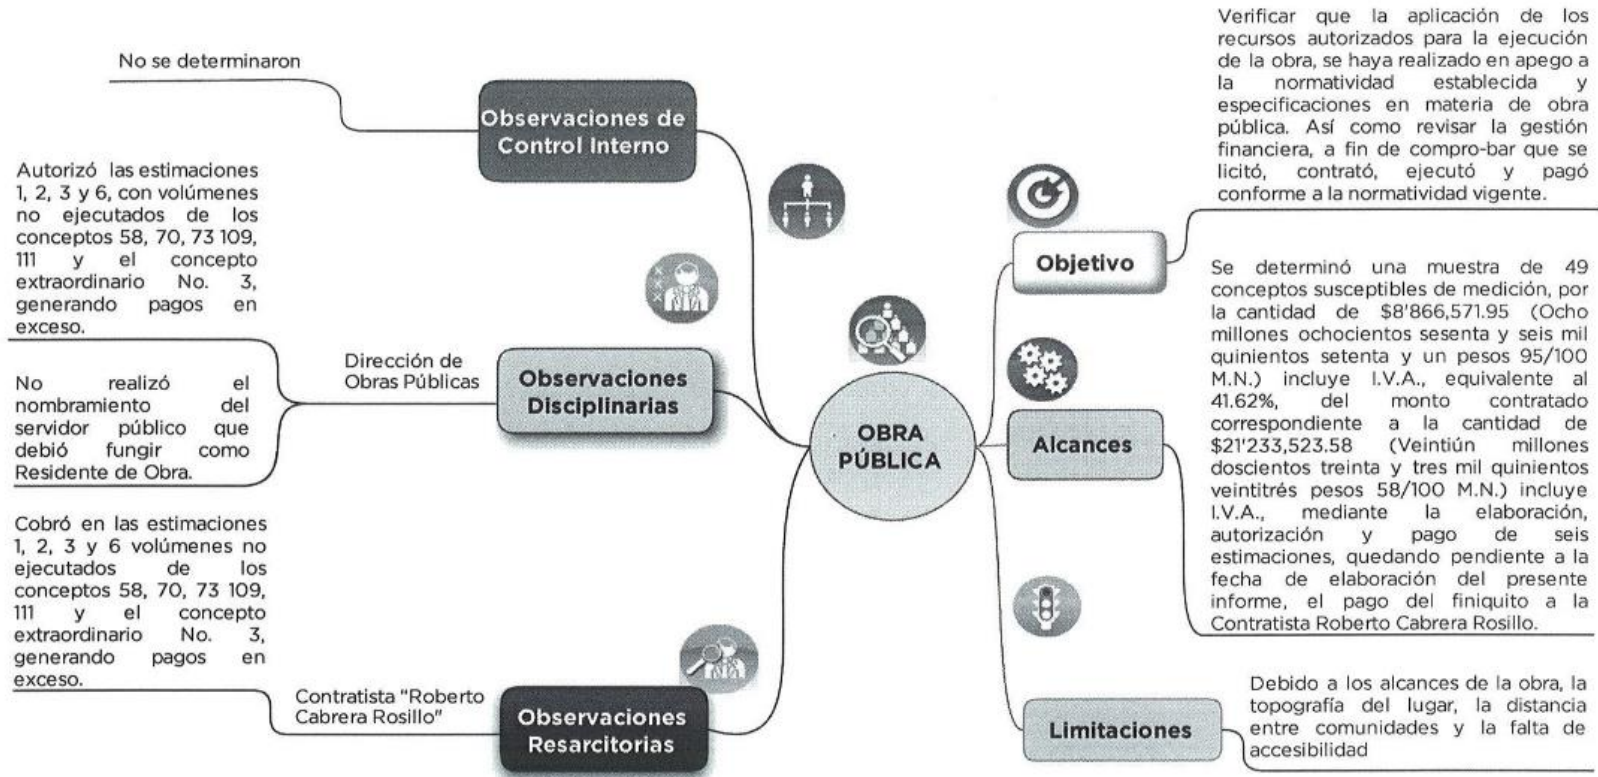

Elaboró  
  
P. Arq. Cynthia Juárez Bobadilla  
Auditora

Supervisó  
  
Ing. Gloria Sarahi Lagunas Delgado  
Supervisora

Autorizó  
  
Ing. Samuel Jaimes Villegas  
Director de Control y Evaluación C-III